

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00553.20

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước & vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang  
Địa chỉ : Ấp 2, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang  
Tên mẫu : Nước máy (15).  
Lượng mẫu : 2,25 lít.  
Ngày nhận mẫu : 23/11/2020  
Địa điểm lấy mẫu : Trạm cấp nước KDC vượt Lũ Phú Tân (Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).  
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Chỉ số pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,5 mg/l	≤ 4 mg/l	25/11/2020
2	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C - 2012	210,0 mg/l	≤ 350 mg/l	23/11/2020
3	Màu sắc	SMEWW 2012 - 2120	0,0 TCU	≤ 15 TCU	23/11/2020
4	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	23/11/2020
5	Độ đục	SMEWW 2012- 2130 B	0,0 NTU	≤ 5 NTU	23/11/2020
6	Clo dư	TEST	0,31 mg/l	0,3-0,5 mg/l	23/11/2020
7	pH	TCVN 6492 :1999	7,01	6,0 - 8,5	23/11/2020
8	Hàm lượng Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	EPA 1997- 350.2	0,28 mg/l	≤ 3 mg/l	23/11/2020
9	Sắt tổng	SMEWW-3500 Fe B (3 - 76)-2012	0,03 mg/l	≤ 0,5 mg/l	23/11/2020
10	Clorua	SMEWW 2005 - 4500 Cl- B	10,0 mg/l	≤ 300 mg/l	23/11/2020
11	Florua	TEST	0,13 mg/l	≤ 1,5 mg/l	25/11/2020
12	Asen	TEST	0,000 mg/l	≤ 0,01 mg/l	26/11/2020
13	Coliforms	TCVN 6187-2 : 1996	4.0x 10 <sup>0</sup> MPN/100ml	≤50 Vi khuẩn/100ml	23/11/2020
14	Escherichia coli	TCVN 6187-2 : 1996	0 MPN/100ml	0 Vi khuẩn/100ml	23/11/2020


**Nhận xét:** 14 chỉ tiêu trên của mẫu nước được xét nghiệm có kết quả nằm trong giới cho phép theo QCVN 02:2009/BYT.

Ghi chú: Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm..

Hậu Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

CKI. Hà Tấn Bình Đăng

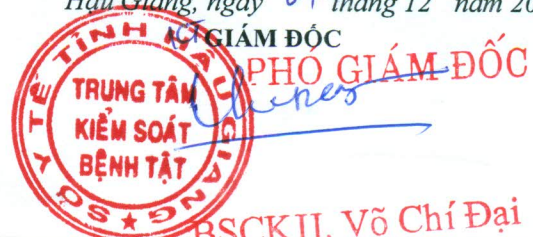

BSCKII. Võ Chí Đại