

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00178.21

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước & vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

Địa chỉ : Ấp 2, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Tên mẫu : Nước máy.

Lượng mẫu : 2,25 lít.

Ngày nhận mẫu : 24/03/2021

Địa điểm lấy mẫu : Hộ dân - Trạm cấp nước Trà Lồng (P. Trà Lồng – TX. Long Mỹ - Tỉnh Hậu Giang).

Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Asen	TCVN 6626 : 2000	0,000 mg/l	≤ 0,01 mg/l	26/03/2021
2	Chỉ số pecmanganat	TCVN 6186:1996	1,0 mg/l	≤ 2 mg/l	25/03/2021
3	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C - 2017	106,0 mg/l	≤ 300 mg/l	24/03/2021
4	Màu sắc	SMEWW 2120C - 2017	12,54 TCU	≤ 15 TCU	24/03/2021
5	Mùi, vị	TCVN 2653-1978	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	24/03/2021
6	Nitrit (NO ₂ ⁻ tính theo N)	TCVN 7767:2007	0,00 mg/l	≤ 2 mg/l	26/03/2021
7	Độ đục	SMEWW 2012- 2130 B	1,33 NTU	≤ 2 NTU	24/03/2021
8	Hàm lượng Sulfate	TCVN 6200 - 1996	15,0 mg/l	≤ 250 mg/l	24/03/2021
9	Clo dư	TEST	0,41 mg/l	0,3-0,5 mg/l	24/03/2021
10	Hàm lượng Nitrat	TCVN 6178:1996	0,00 mg/l	≤ 50 mg/l	25/03/2021
11	pH	TCVN 6492 :1999	7,08	6,5 - 8,5	24/03/2021
12	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺)	EPA 1997- 350.2	0,73 mg/l	≤ 3 mg/l	24/03/2021
13	Sắt tổng	SMEWW 3500B- Fe -2017	0,21 mg/l	≤ 0,3 mg/l	24/03/2021
14	Coliforms	TCVN 6187-2 : 1996	0 MPN/100ml	0 Vi khuẩn/100ml	24/03/2021
15	Escherichia coli	TCVN 6187-2 : 1996	0 MPN/100ml	0 Vi khuẩn/100ml	24/03/2021


Nhận xét: 15 chỉ tiêu trên của mẫu nước được xét nghiệm có kết quả nằm trong giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 01:2009/BYT.

Ghi chú: Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm..

Hậu Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


CKI. Hà Tấn Bình Đăng

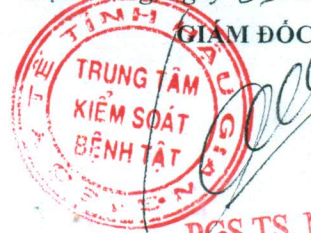

PGS.TS. Nguyễn Văn Lành

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00179.21

Tên khách hàng : Công ty cổ phần cấp nước & vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

Địa chỉ : Ấp 2, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Tên mẫu : Nước máy.

Lượng mẫu : 2,25 lít.

Ngày nhận mẫu : 24/03/2021

Địa điểm lấy mẫu : Cuối tuyến - Trạm cấp nước Trà Lồng (P. Trà Lồng – TX. Long Mỹ - Tỉnh Hậu Giang).

Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Asen	TCVN 6626 : 2000	0,000 mg/l	≤ 0,01 mg/l	26/03/2021
2	Chỉ số pecmanganat	TCVN 6186:1996	1,1 mg/l	≤ 2 mg/l	25/03/2021
3	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C - 2017	104,0 mg/l	≤ 300 mg/l	24/03/2021
4	Màu sắc	SMEWW 2120C - 2017	9,77 TCU	≤ 15 TCU	24/03/2021
5	Mùi, vị	TCVN 2653-1978	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	24/03/2021
6	Nitrit (NO ₂ ⁻ tính theo N)	TCVN 7767:2007	0,00 mg/l	≤ 2 mg/l	25/03/2021
7	Độ đục	SMEWW 2012- 2130 B	1,38 NTU	≤ 2 NTU	24/03/2021
8	Hàm lượng Sulfate	TCVN 6200 - 1996	15,0 mg/l	≤ 250 mg/l	24/03/2021
9	Clo dư	TEST	0,32 mg/l	0,3-0,5 mg/l	24/03/2021
10	Hàm lượng Nitrat	TCVN 6178:1996	0,00 mg/l	≤ 50 mg/l	25/03/2021
11	pH	TCVN 6492 :1999	7,05	6,0 - 8,5	24/03/2021
12	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺)	EPA 1997- 350.2	0,44 mg/l	≤ 3 mg/l	24/03/2021
13	Sắt tổng	SMEWW 3500B- Fe -2017	0,20 mg/l	≤ 0,3 mg/l	24/03/2021
14	Coliforms	TCVN 6187-2 : 1996	0 MPN/100ml	0 Vi khuẩn/100ml	24/03/2021
15	Escherichia coli	TCVN 6187-2 : 1996	0 MPN/100ml	0 Vi khuẩn/100ml	24/03/2021

Nhận xét: 15 chỉ tiêu trên của mẫu nước được xét nghiệm có kết quả nằm trong giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 01:2009/BYT.

Ghi chú: Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm..

Hậu Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

Đoàn
CKI. Hà Tấn Bình Đăng



Nguyễn Văn Lành
PGS.TS. Nguyễn Văn Lành